

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"

Північне шосе/вул. Теплична,  
буд.22 «Б»/1, м. Запоріжжя,69106  
Код ЄДРПОУ 00191885,

П/р 2600122167  
IBAN: UA33334851000000002600122167  
ПАТ "ПУМБ" Код банку 334851

Тел.: (061) 222-42-01  
Факс: (061) 222-42-12  
e-mail: zpu.press@metinvestholding.com



ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Северное шоссе/ул. Тепличная,  
д.22 «Б»/1, г.Запорожье, 69106  
Код ЄДРПОУ 00191885,

Т/с 2600122167  
IBAN: UA33334851000000002600122167  
ПАО "ПУМБ" Код банка 334851

Тел.: (061) 222-42-01  
Факс: (061) 222-42-12  
e-mail: zpu.press@metinvestholding.com

*05.03.2018* № *25/518* На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Руководителю**

Предложение делать оферты  
по вопросу оказания услуг

**Уважаемые господа!**

Настоящим сообщаем, что наше предприятие планирует закупку услуг. Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.

	Требования оферты	
Наименование услуг нормативно- техническая документация	<b>ЦНО. Участок вибролитых изделий. Устройство кровли.</b>	Обязательное требование
Срок гарантии	указать	Обязательное требование
Общая стоимость работ	указать в грн., без НДС	Обязательное требование
Стоимость работ	указать в грн., без НДС	Обязательное требование
Стоимость материалов	указать в грн., без НДС	Обязательное требование
Условия оплаты	100% в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ.	Обязательно или свои предложения
Срок выполнения работ	указать	Обязательно или свои предложения
Оферты необходимо направить по e-mail	e-mail: s.v.gurskiy@metinvestholding.com	Обязательное требование

Срок начала приема оферт	«05» марта 2020г.	Обязательное требование
Срок окончания приема оферт (Время GMT +2:00)	«19» марта 2020г.	Обязательное требование
Срок действия оферты (Время GMT +2:00)	«19» марта 2020г.	Обязательное требование
Приложения	Дефектная ведомость – 2 листа Рабочий проект – 3 листа	Наименование приложений, количество страниц в каждом

Согласие работать по типовым договорам предприятия – заказчика является обязательным. Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут. Для возможности Вашего участия в тендере в режиме аудио конференции, предлагаем в офертах указать контактных лиц и их номера телефонов.

Проводя тендер, ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" не принимает на себя каких-либо обязательств по заключению договора с участником тендера, в т. ч. победителем тендера, не принимает на себя каких-либо обязательств по приобретению у поставщика, который примет участие в тендере, в т. ч. победителем тендера.


Настоящее извещение не является предварительным договором, офертой, в т.ч. публичной.

Предприятие, направившее тендерное предложение для участия в тендере и признанное победителем, обязуется заключить типовой договор на поставку услуг с ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР", на условиях, изложенных в указанном тендерном предложении, в соответствии с формой договора, предоставленной ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР".

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор по инжинирингу  
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

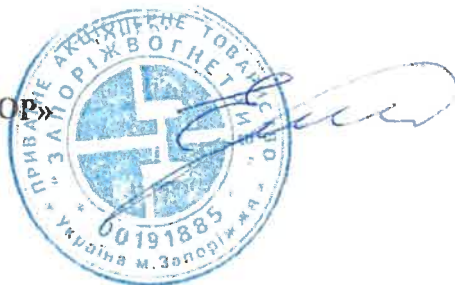

С.М. Емельянов

Исп. Гурский С.В.  
тел. (061) 213-60-19  
(067) 284-12-67  
(095) 017-28-50


# Спецификация элементов, замаркированных на листе

Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса шт., кг	Примечание
Узел 2 (5 п.м) Расход на 1 п.м				
Э04	см. спецификацию - л.22	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	17		шт.Л.м
Э05	см. спецификацию - л.22	1,05		п.м
	ГОСТ 11650-80	17		шт.Л.м

## Экспликация кровли


Номер помещения	Тип кровли	Схема кровли или тип кровли по серии	Данные элементов кровли: наименование, толщина, основание и др., мм	Площадь м <sup>2</sup>
1			1. Слой наплавляемого рубероида с кругловерстой посылкой - 4 мм 2. Слой подкладочного рубероида δ = 3мм - 6мм Огрунтовка битумным праймером Стелка цементно-песчаный растерм 150, армированный сеткой 85 мм ячейкой 100x100 мм Минераловатные плиты "Роквул" марки "Экстекст" толщ. у=210(130, 80) мм Супердиффузная мембрана Супероблицовка рулонная кровля по сущ. сборный ж.б. плитак покрытия	1650 (см. пр. л.3)

### 2 Узел=5\*п.п

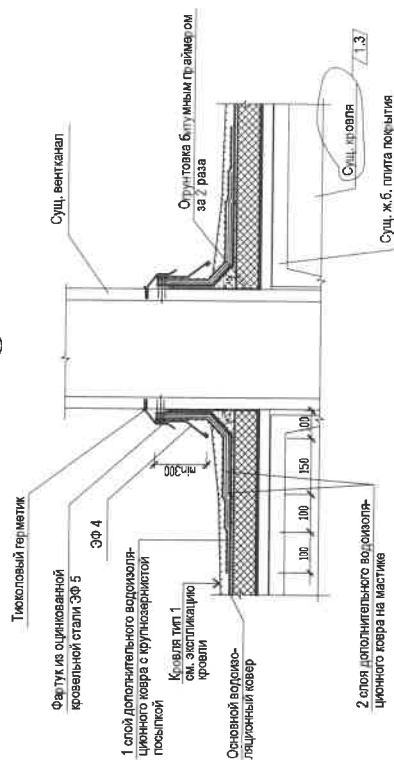


- При устройстве кровли необходимо соблюдать требования правил выполнения работ ДН В.2.6-220.2017, "Устройство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании Техно-Николь" и НПАОТ.45.2.8.02-12 "Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве" (ДН В.А.3.2-2-2009).
- Кровельные работы выполнять согласно ДН В.2.6-14-97 "Покрытие зданий и сооружений" том 1, 2, 3.
- Кровельные работы по наплавке наплавляемого рубероида проводить при температуре не ниже + 10 °С.
- При устройстве кровли из наплавляемого рубероида поверхность стяжки оштукатуривать битумным праймером.
- Ступенчатую цементно-песчаную стяжку очистить, обеспылить и восстановить в местах разрушения цементно-песчаным раствором марки 150 с выполнением температурно-усадочных швов с шагом не менее 5,0х0,0 м.
- В возвышающихся местах кровли и на границах водораздела установить кровельные венторы (с. Венторы - 0100, n = 470, n = 1,23 шт) с шагом 12 м (всего 16 шт).
- Воздухопроницаемые кровельные материалы должны быть сертифицированы в Украине.
- Спецификацию кровельных материалов см. л.22.
- Площадь кровли не учитывает дополнительные слои рулонного ковра и узлы примыкания к стенам на высоту 300мм.
- Условные обозначения см. л. 5.
- После утепления кровли в местах, где высота parapeta составляет меньше 600 мм, выполнить металлическое ограждение (КМ).

### Указания по устройству кровли

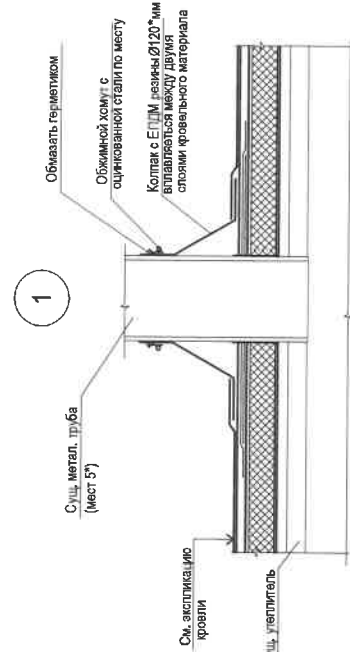


## План кровли

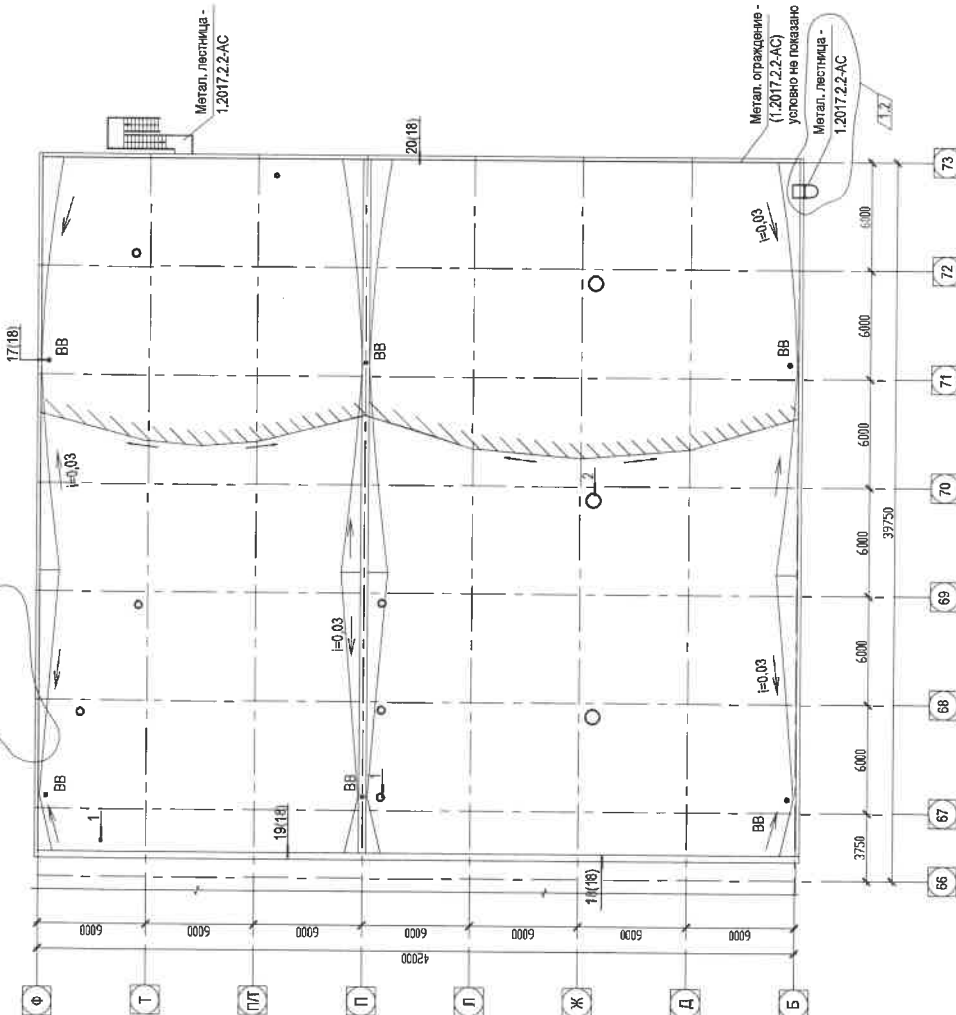



Схемы фасонных элементов

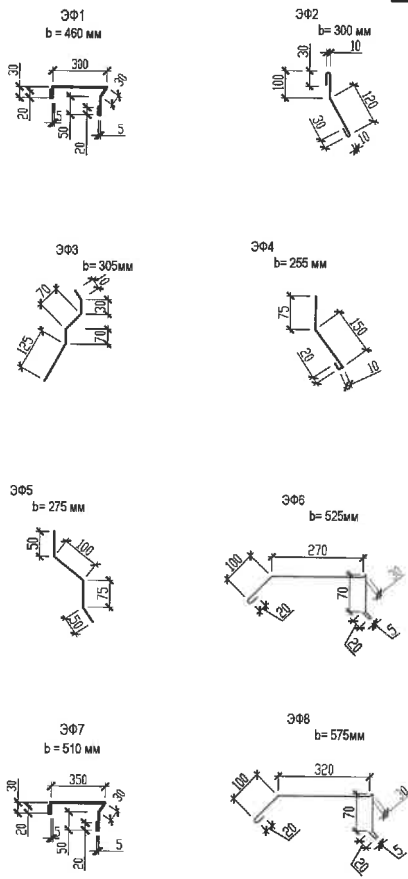

Спецификация элементов фасонных

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	
ЭФ1	ОЦ АПД-04-7-460 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	2,6	Узел 16 л.18
ЭФ2	ОЦ АПД-04-7-300 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	1,7	Узел 15 л.18
ЭФ3	ОЦ АПД-04-7-305 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	1,7	Узел 16 л.18
ЭФ4	ОЦ АПД-04-7-255 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	1,4	Узел 18,19 л.18
ЭФ5	ОЦ АПД-04-7-275 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	1,53	Узел 18,19 л.18
ЭФ6	ОЦ АПД-04-7-525 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	2,95	Узел 20 л.18
ЭФ7	ОЦ АПД-04-7-510 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	2,9	Узел 16 л.18
ЭФ8	ОЦ АПД-04-7-575 ГОСТ 18904-80 ПКМ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Элемент фасонный	1 п.м	3,22	Узел 20 л.18

Согласовано

Изм. № Подлин. Подпись и дата

Взам. инв. №

1.2017.2.2.РП-АР					
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"					
Изм.	Кол.	Лист	Издок	Полгисья	Дата
ГИП	Галич				01.18
Разраб.	Божкова				01.18
Проверил	Галич				01.18
Н.контроль	Галич				01.18
				ЦНО. Участок по производству вибролитых изделий	
				Стадия	Лист
				Р	22
				Листов	
				Схемы фасонных элементов	
				ООО "НИИ "Укрэхспертпроект"	