
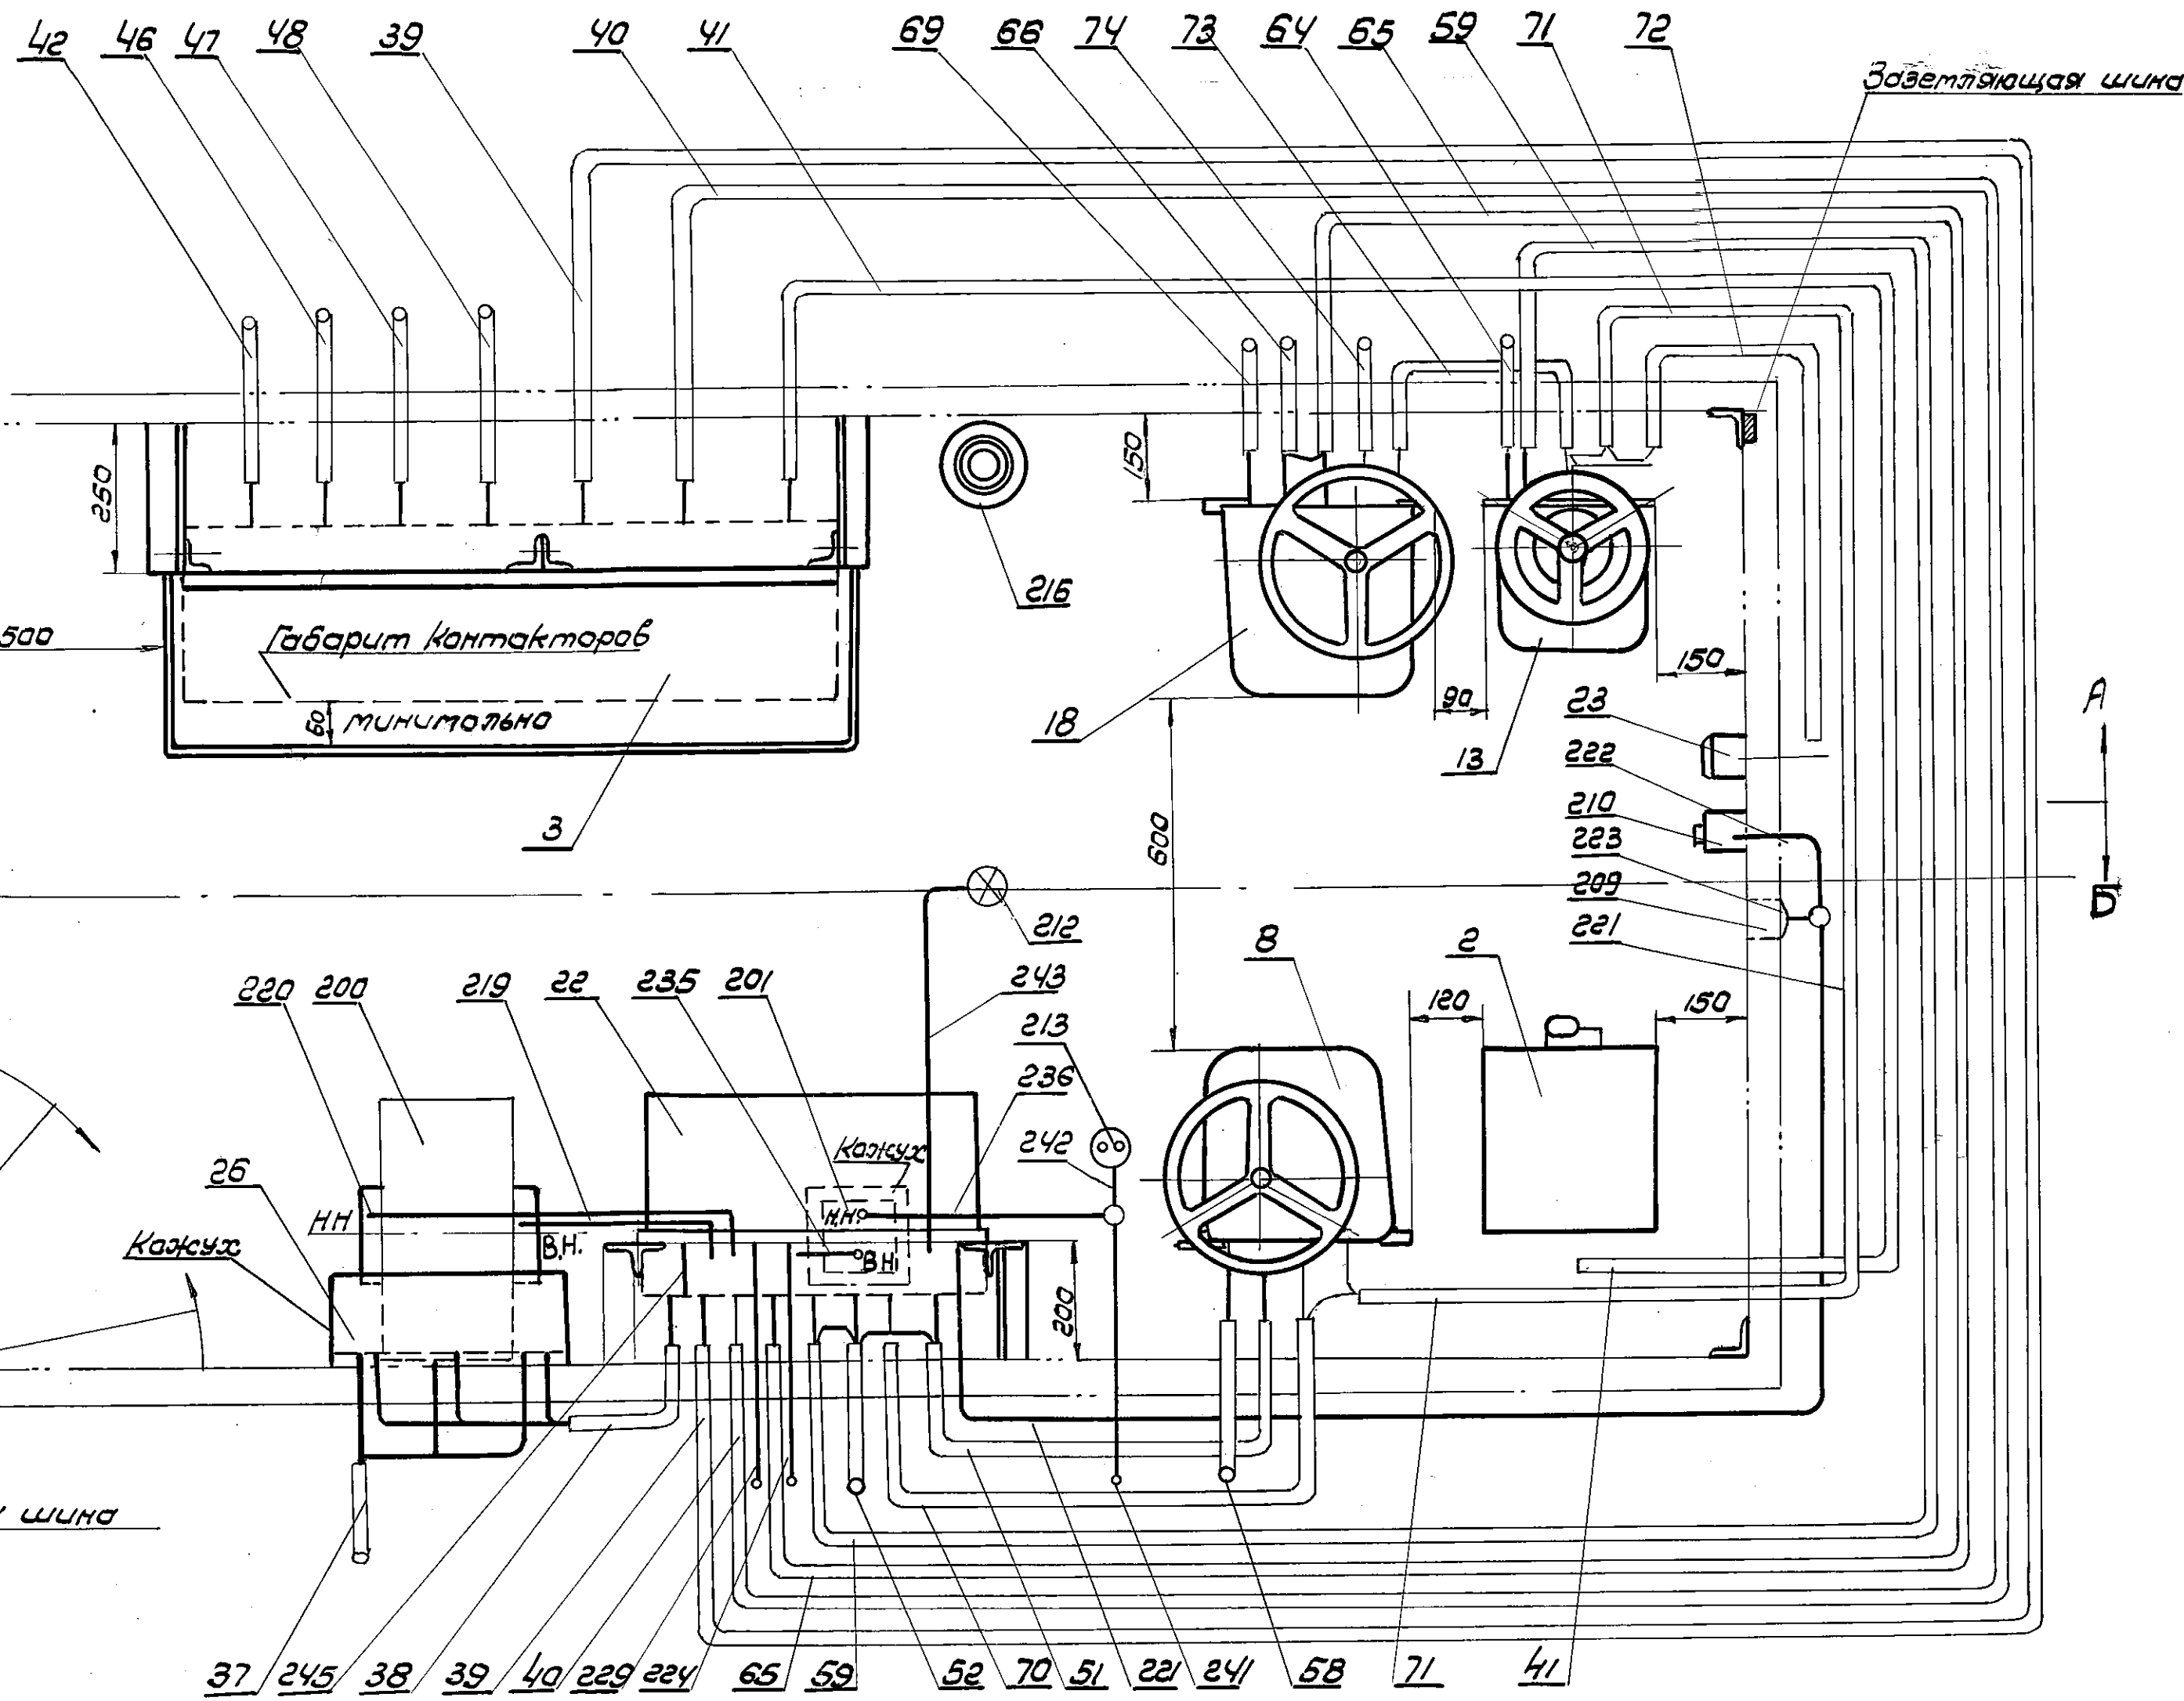


Разрез по АА

Заземляющая шина см. примечание 5

Разрез по ББ

Заземляющая шина см. примечание 5

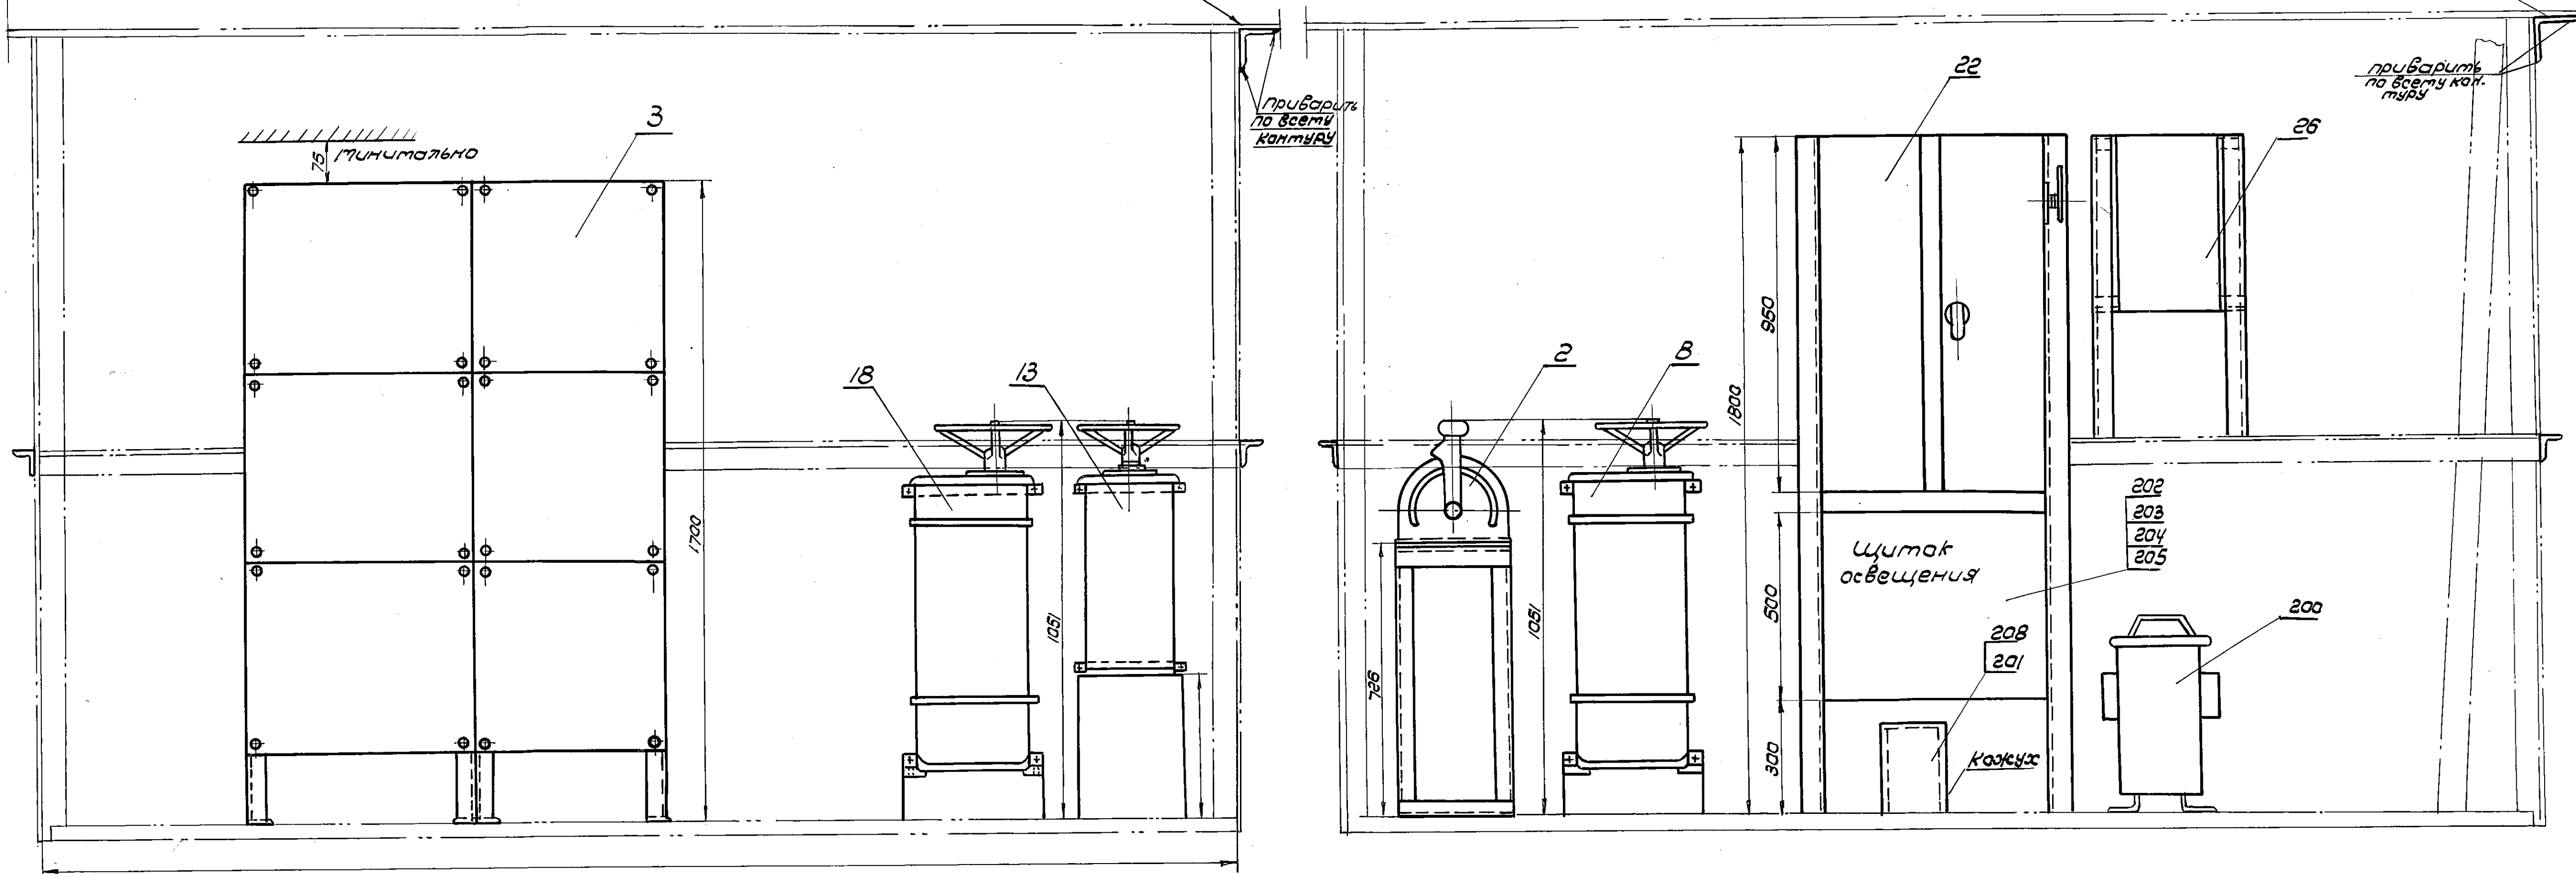

Примечания

1. Номера позиции взяты по спецификации на монтажные электросхемы силовых - чертеж № ТД-11 и освещения - чертеж № ТД-5, где приводится более подробная характеристика эл. оборудования.
2. Установка эл. аппаратуры и прокладка труб производится на месте.
3. Пол кабины покрыть резиновым ковриком.
4. Предохранители поз. 26, трансформатор поз. 201 и щиток освещения закрыть кожухами.
5. Корпуса всего электрооборудования и газовой трубы заземлить на основную металлоконструкцию каркаса кабины. Каркас кабины в двух местах (по диагонали) электрически соединить (сваркой) с металлоконструкцией моста при помощи двух заземляющих шин из листового стали размерами в сечении 40x4 мм.

Электрооборудование в зависимости от напряжения и режима работы.

№ п/п	Наименование	Напряжение			
		18-15%	18-25%	18-40%	
3	Контактная панель главного подвеса	220	380	500	
	8	Контроль силовой цепи	HT-51	HT-101	HT-101
	18	Контроль силовой цепи	HT-51	HT-101	HT-101
22	Защитная панель	220	380	500	
		220	380	500	
		220	380	500	
36	Предохранительные патроны	220	200	350	600
		380	200	350	350
		500	100	200	350
		220	200	350	500
36	Наименование	220	185	200	300
		380	185	200	300
		500	80	160	225

№ п/п	Наименование	Материал	Вес в кг.	Примеч.
217	Трубы газовые			Табл. N1
210	Матер. ди. электричек			
215	Огнеушитель			
213	Щиток освещения			
212	Щиток освещения			
210	Щиток освещения			
209	Щиток освещения			
208	Щиток освещения			
207	Щиток освещения			
206	Щиток освещения			
205	Щиток освещения			
204	Щиток освещения			
203	Щиток освещения			
202	Щиток освещения			
201	Щиток освещения			
200	Щиток освещения			
26	Предохранитель			Табл. N1
23	Предохранитель			Табл. N1
22	Щиток освещения			Табл. N1
18	Щиток освещения			Табл. N1
13	Щиток освещения			Табл. N1
8	Щиток освещения			Табл. N1
3	Щиток освещения			Табл. N1
2	Щиток освещения			Табл. N1
нп	Обов'яз.			Табл. N1
п/п	Наименование	Материал	Вес в кг.	Примеч.
		Расположение электр. оборудования и разводка проводов в кабине мостового крана грузоподъемн. 30 т.		
		Лист	Всего листов	
		Завод им. Ленина г. Харьков		
		ОГК		